

Domowa studzienka do wodomierza VS-K2

Zastosowanie

Domowa studzienka do wodomierza jest przeznaczona do podłączenia przyłącza obiektu do sieci wodociągowej tam, gdzie wodomierza nie można umieścić wprost w budynku, lub jeżeli miejsce podłączenia przyłącza do budynku znajduje się w odległości większej niż 10 m od granicy nieruchomości. Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odnośnie przyłącza wody i służy do umieszczenia w niej głównego zaworu przyłącza oraz wodomierza z wraz armaturą (zawór zwrotny, odcinający). Studzienkę umieszcza się zazwyczaj w pobliżu granicy z terenem ogólnodostępnym nie prywatnym.

Opis

Studzienka jest zgrzewana z półfabrykatów polipropylenowych i została zaprojektowana jako samonośna, tzn. jest przeznaczona do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najeździe pojazdu. Nie wymaga obetonowania, wystarczy ją obsypać zagęszczonym gruntem.

Studzienkę tworzy zamknięty korpus cylindryczny o $\varnothing$ 1200 mm i wysokości konstrukcyjnej od $H=1400$ mm do 1800 mm. Wejście do studzienki umożliwia właz o średnicy 600 mm i wysokości 300 mm, wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można stąpać. Studzienka jest wyposażona standardowo w drabinkę z tworzywa sztucznego oraz przepusty dla przewodów wodociągowych. Na indywidualne życzenie odbiorcy można wykonać studzienkę z odmiennym umieszczeniem przepustów i ewentualnym zwiększeniem jej podstawowych wymiarów.

Zalety

- dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
- zagwarantowana wodoszczelność,
- łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
- łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania,
- niskie koszty zakupu.

Instalacja

Studzienka do wodomierza jest przeznaczona do umieszczenia poza trasami komunikacyjnymi (w pasach zielonych, w ogródkach przed domami itp.) w gruncie nad poziomem wody gruntu z wykluczeniem jakiegokolwiek innego obciążenia oprócz obsypania gruntem. Osadza się w wykopie na wyrównanej powierzchni zagęszczonej warstwy żwiru lub na płycie betonowej w odległości min. 3 m od trasy komunikacyjnej. Po osadzeniu studzienkę należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Po obsypaniu studzienka jest przygotowana do zainstalowania wodomierza i podłączenia do sieci wodociągowej (polecamy zlecić te prace fachowej firmie). W studzience do wodomierza można umieścić wyłącznie przewody wodociągowe!



Dane techniczne

Zob. dołączony rysunek

Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka do wodomierza o wysokości $H=1500$ mm z przepustem dla rurociągu $\varnothing$ 32 – 50 mm i pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można stąpać, przeznaczona do osadzenia w powierzchniach nieutwardzonych z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).



Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.


Udokumentowanie jakości

Protokół o próbie szczelności według obowiązujących przepisów.

Deklaracja zgodności wydana przez producenta..

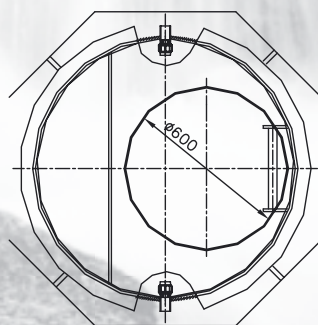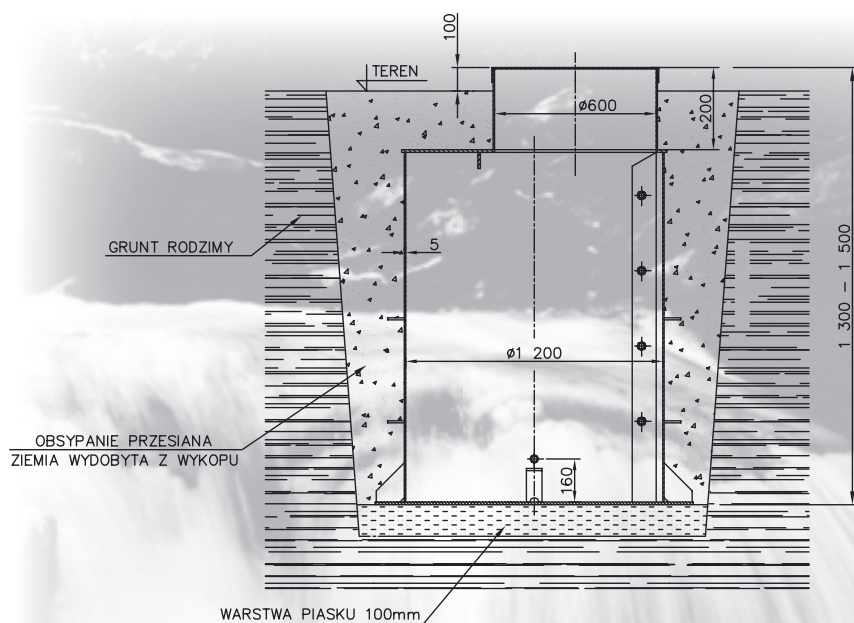

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

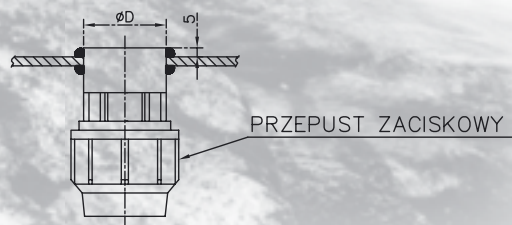

**Siedziba spółki EKOSYSTEM s.r.o.,
Podkvářská 6, 190 00 Praha 9**

tel.: +420 284 818 790 • kom: [+420] 605 296 112

fax: [+420] 266 036 041

e-mail: obchod@ekosystem.cz • www.ekosystem.cz

sprzedający: